

# LÖSUNGEN FÜR BESTEHENDE SICHERHEITSTECHNISCHE ANLAGEN



**Violution MODUS 90**



# Violution MODUS 90 Serie

## Violution MODUS Standsystem

Geeignet für den Funktionserhalt über 90 Minuten

Feuerwiderstand: 90 Minuten



### Einsatzbereiche:

Wohn- und Bürogebäude  
Industriegebäude  
Verkaufsstätten  
Schulen und Kindertagesstätten  
Altenpflegeheime und Krankenhäuser  
Versammlungsstätten  
Gaststätten und Hotels

## Anwendungsbereich



### Funktionserhalt

- vorhandene sicherheitstechnische Elektroanlagen
- Brandmeldeanlagen
- Notstromversorgungseinheiten
- Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
- Personenaufzüge mit Brandfallsteuerung
- Rauchabzugsanlagen
- USV- und SAA-Anlagen



### Feuerwiderstand

- für den Brand von Außen



### Rauchgeschützt

- für den Rauch von Innen und Außen



Entwicklungsgrundlagen oder Prüfumfang **europäisch:**


- **EN 1634-3**  
Rauchschutznachweis
- **EN 1363-1**  
Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile
- **VKF Nr. 27593**  
Feuerwiderstand

### Im Sinne der europäischen Klassifizierungskriterien:



## Besonderheit Modulbauweise

Das System Violation MODUS wird meist den Gegebenheiten vor Ort angepasst, die Ausführung mit den Sachverständigen abgestimmt und als vorgefertigtes System in Modulen geliefert.

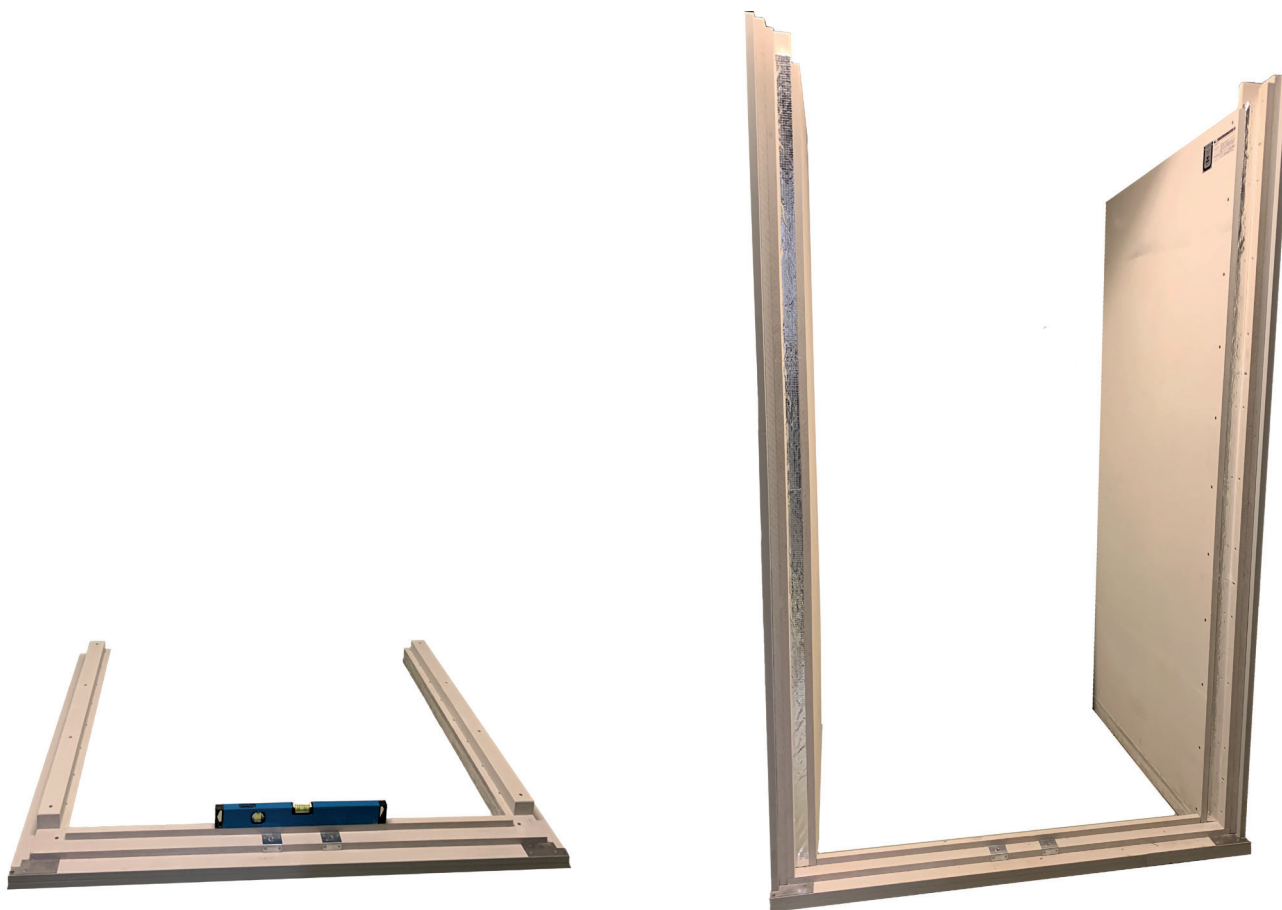

Weitere Hinweise und Produktbeschreibungen entnehmen Sie bitte dem Hauptkatalog, der Preisliste sowie der Betriebs- und Montageanleitung.

## Besonderheit Modulbauweise

Durch die Lieferung in Einzelteilen wird das Gewicht für die Einbringung erheblich reduziert und damit eine Montage durch den Kunden möglich.



Weitere Hinweise und Produktbeschreibungen entnehmen Sie bitte dem Hauptkatalog, der Preisliste sowie der Betriebs- und Montageanleitung.

**Beachten Sie dazu:**

**OIB-Richtlinie OIB-330.2-012/19 APRIL 2019**

**Punkt 3.4.5**

**OIB-Richtlinie OIB-330.2-012/19 APRIL 2019**

Punkt 3.9.2

**OVE E 8101 Ausgabe 2019-01-01**

Punkt 421.1 (Teil 4-42)

Punkt 560.5.1

Punkt 710.5.1

**OVE-Richtlinie R12-12/AC Ausgabe 2019-07-01**

Punkt 3.3.1.1 und Abschnitt 6

**OVE-Richtlinie R12-2 Ausgabe 2019-01-01**

Punkt 6.1

Punkt 6.3.1

Punkt 6.3.2



[www.celsiongmbh.at](http://www.celsiongmbh.at)

**Ansprechpartner vor Ort**

